


Freiwillige Feuerwehr Althegeenberg

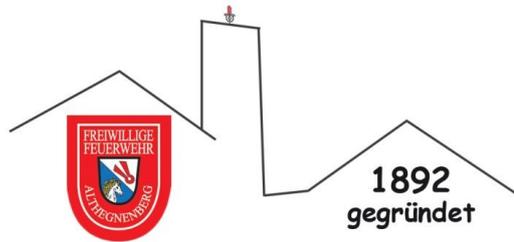

Gemeinde Althegeenberg
Augsburgerstraße 6
82278 Althegeenberg

Althegeenberg, der 19.11.2020

Robin Pradel und Andreas Sperl
Kommandanten der Feuerwehr Althegeenberg
Oberdorfer Straße 8
82278 Althegeenberg

Stellungnahme zum Feuerwehrbedarfsplan „V5“

4.2 Struktur des Gemeindegebiets

Althegeenberg grenzt auch an Mering.

4.7 Gewässer

Des Weiteren der Mooskanal mit vorgelagerten Kanälen als Hauptentwässerung des Haspelmoors. Der Mooskanal nimmt auch das Wasser der Kläranlage Hattenhofen auf.

5.2 Ausrückzeiten


Die Feuerwehr Althegeenberg ist eine freiwillige Feuerwehr und hat bis jetzt das Drücken des FMS-Status nicht als oberste Priorität gesehen. Als Beispiele können wir folgende Nachweise erbringen:

Einsatz 78/2017 Ausrückzeit laut Fbp 07:34min
Alarmiert um 20:48:22, Ausgerückt um 20:55:56 Einsatzstelle an 20:56:20
Ergibt eine Fahrzeit von 24sek zum Einsatzort Sparkasse in der Augsbürgerstr.

Einsatz 1730/2017 Ausrückzeit laut Fbp 06:38min
Alarmiert 02:21:17, Ausgerückt 02:27:55, Einsatzstelle an 02:29:33 Alarmiert nach THL1 B2 Richtung Hattenhofen
Ergibt eine Fahrzeit von 01:38 B2-Fahrriechtung Hattenhofen nach der S-Kurve und Eintreffen beim Einsatz nach 8min 16sek. Laut Fbp benötigen wir zur Gemeindegrenze 02:06min.

Des Weiteren ergibt sich öfter der Fall, dass ein FW-Mitglied auf dem Weg zum Feuerwehrhaus an einer Einsatzstelle vorbei kommt und dadurch bei Eintreffen im Haus eine Lagemeldung abgeben kann.

Einsatz 361/2018 Ausrückzeit laut Fbp 07:16
Alarmiert um 00:46:13, Ausgerückt 00:53:29, Einsatzstelle an 00:55:10 Alarmstichwort Bahndammbrand im freien höhe Schulstraße.

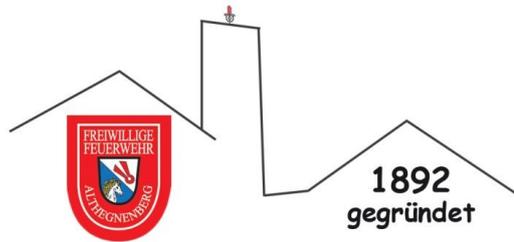

Der Ausrückende Gruppenführer A. Selzer stellte bereits auf Weg zur Feuerwehr fest, dass dort nichts brennt.

Wir nehmen aus dem Bedarfsplan mit, dass wir den Status des Ausrückens in Zukunft gewissenhafter drücken. Die Gruppenführer und Maschinisten werden hierzu explizit geschult. Allerdings sind wir keine Feuerwehr die täglich Einsätze fährt, von daher ist es nur verständlich wenn die eingesetzten Gruppenführer trotz allem manchmal die Einsätze im Kopf schon durchgehen und dadurch auch in Zukunft unplausible Status Meldungen gedrückt werden.

Die Ausrückzeit wird durch einen Neubau wesentlich verkürzt, weil:

- die Überquerung der Oberdorfer Straße vom Parkplatz zum Feuerwehrhaus entfällt
- das Umziehen durch den gegebenen Mehrraum wesentlich verkürzt wird
- dadurch das Einsatzfahrzeug vor dem Umziehen nicht noch zusätzlich aus dem Feuerwehrhaus gefahren werden muss und der Zugang zum Haus frei zugänglich wird
- durch maschinelle Tore im Neubau das jetzige (defekte) Tor nicht zeitaufwendig geöffnet werden muss
- das Herausfahren der Einsatzfahrzeuge wesentlich übersichtlicher und dadurch zügiger und sicherer für alle Beteiligten wird

6.1.1

Die Löschwasserversorgung ist wie im Bedarfsplan angeben nicht ausreichend. Hinzu kommt, dass 19% der Hydranten in Althegnenberg defekt sind. Die Mängelliste hat der Bürgermeister R. Spicker erhalten.

Dem DVGW- Arbeitsblatt W 400-1:2015-02 nach zu Folge werden nicht alle Gebiete im Kernbereich Althegnenberg von der öffentlichen Löschwasserversorgung abgedeckt. Darunter befinden sich auch zwei Gewerbebetriebe (Malerei Schegg und Weinhandel im Waldfeldweg).

Der Ortsteil Lindenhof ist nicht an die Löschwasserversorgung über das Wasserleitungsnetz angeschlossen. Der nächste erreichbare Hydrant (DN 80) liegt ca. 320m (=16 B-Längen) entfernt. Eine Löschwasserzisterne (30 m³) ist, je nach Schadensort, mit Saugleitungen nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar (im Trümmerschatten). Theoretisch ist eine Wasserförderung vom Finsterbach über eine Schlauchstrecke von ca. 800m möglich (B-Leitung, 2 Pumpen, 800 l/min), jedoch nicht von den Feuerwehren der Gemeinde Althegnenberg zu bewerkstelligen.

Eine unabhängige Löschwasserversorgung ist nur sehr eingeschränkt möglich. Definierte Ansaugstellen am Finsterbach existieren nicht. Die Zugänglichkeit ist stark eingeschränkt.

6.1.2


Eine unabhängige Löschwasserversorgung aus dem Sandbrunnenbach ist bei ausreichendem Wasserstand über zwei fest installierte Saugstellen möglich.

6.2.1

Ergänzen durch:

- 1 landwirtschaftlicher Betrieb mit Tierhaltung
- Mehrzweckhalle: max. Plätze dürfte höher sein
- Umspannwerk
- Photovoltaik-Anlage
- Tiefgarage
- Denkmalgeschützte Gebäude, Gebäude mit besonderem Kulturwert, Museen, Kirchen:

Freiwillige Feuerwehr Althegnenberg

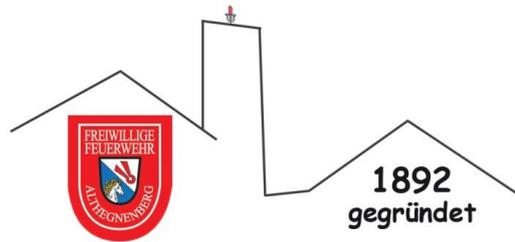

1. Kath. Pfarrkirche St. Johannes d. T., Saalkirche mit eingezogener Apsis, angefügter Sakristei und südlichem Flankenturm, Neubau von Thomas Wechs, 1938, Turmuntergeschoss vom mittelalterlichen Vorgängerbau; mit Ausstattung.
2. Pfarrhaus, zweigeschossiger barocker Putzbau mit steilem Satteldach, 1768.
3. Ehem. Wallfahrtskapelle St. Maria (Bergkapelle)
4. Bauernhaus Münchner Straße 4
5. Bauernhaus Münchner Straße 5
6. Schmiede

6.2.2

Denkmalgeschützte Gebäude, Gebäude mit besonderem Kulturwert, Museen, Kirchen:

- Kath. Pfarrkirche St. Andreas, im Kern romanischer Saalbau mit Polygonalchor und Südturm mit Spindelhelm, 12./13. Jh., spätgotisch und 1718/19 barock umgebaut, 1909 erweitert; mit Ausstattung.

7. Personal

Der Fbp wurde im Jahr 2020, zur Zeit der Corona Krise ausgearbeitet. In diesem Jahr fanden nur 4 Übungen statt. Zur Erfassung der Daten wurden 32 aktive Mitglieder über 18 Jahre angegeben. Trotz der Pandemie konnte die Feuerwehr ihr Personal weiter auf 34 aktive Mitglieder über 18 Jahre aufstocken. Die Jugendfeuerwehr hatte zum Zeitpunkt der Datenerfassung 9 Mitglieder und konnte trotz der Pandemie ein 10. Mitglied gewinnen. So dass, Stand am 19.11.2020, 44 Mitglieder den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Althegnenberg verrichten. Ein Mitglied war bei der Datenerfassung bereits über 16 Jahre, hat die Grundausbildung absolviert und darf somit auch zu Einsätzen eingeschränkt ausrücken. Dieses wurde beim Fbp nicht berücksichtigt.

Die Personalverfügbarkeit tagsüber ist schlecht zu bestimmen, da Vor-Ort Arbeitende Mitglieder auch nicht immer vor Ort sind.

Tageseinsätze (05:30Uhr bis 16:30Uhr) wurden mit folgender Stärke, Rückwirkend bis 2017, bewältigt:


Montag 07.09.2020	Alarmzeit: 05:52Uhr	Stärke: 10
Montag 10.02.2020	Alarmzeit: 06:12Uhr	Stärke: 13
Dienstag 28.01.2020	Alarmzeit: 12:29Uhr	Stärke: 5
Montag 11.11.2020	Alarmzeit: 16:20Uhr	Stärke: 8
Montag 09.09.2020	Alarmzeit: 14:16Uhr	Stärke: 10
Montag 09.09.2020	Alarmzeit: 14:30Uhr	Stärke: 10
Donnerstag 18.04.2020	Alarmzeit: 05:38Uhr	Stärke: 13
Montag 11.06.2018	Alarmzeit: 12:34Uhr	Stärke: 5
Donnerstag 07.09.2017	Alarmzeit: 08:40Uhr	Stärke: 5
Freitag 28.04.2020	Alarmzeit: 07:01Uhr	Stärke: 9
Donnerstag 30.03.2020	Alarmzeit: 16:01Uhr	Stärke: 9
Freitag 17.03.2020	Alarmzeit: 14:02Uhr	Stärke: 9
Freitag 27.01.2020	Alarmzeit: 08:15Uhr	Stärke: 6
Mittwoch 04.01.2020	Alarmzeit: 15:45Uhr	Stärke: 7

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Tagesverfügbarkeit von 8,5

7.5 Feuerwehrhäuser

Die Feuerwehr Althegnenberg sieht sich bestätigt, dass ein Neubau der Gerätehäuser oberste Priorität hat. Nach Einstufung der Feuerwehr Hörbach als Kompensationsfeuerwehr für die Feuerwehr Althegnenberg, sehen wir, sofern es rechtlich kein gemeinsames Feuerwehrhaus gibt, folgende Reihenfolge als gegeben an.

Freiwillige Feuerwehr Althegeenberg

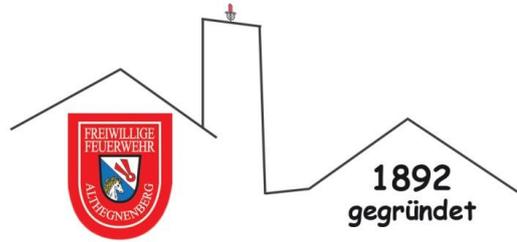

1. Bau eines neuen Gerätehauses in Althegeenberg
2. Bau eines neuen Gerätehauses in Hörbach
3. Beschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges in Hörbach (TSFW)
4. 2027 Beschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges in Althegeenberg (HLF 20)

Als Standort wurde im Fbp keine Angaben gemacht. Nimmt man die aktuelle Hilfsfrist als gegebenen Wert hin, ist ein Neubau in der Ortsmitte auf dem Grundstück des ehem. Jung Anwesen alternativlos. Die Feuerwehr Althegeenberg ist aber der Überzeugung das auch vom Standort nahe des Friedhofes die Hilfsfrist gehalten werden kann und würde diesen Standort favorisieren.

8.1 Soll Personalstärke

— Aufgrund der Corona-Pandemie war es nicht möglich drei geplante Atemschutzgeräteträger auszubilden.

Aufgrund der Corona-Pandemie war es nicht möglich die Grundausbildung sowie die Abschlussprüfungen durchzuführen.

Aufgrund der Corona-Pandemie war es nicht möglich einen Maschinisten auszubilden.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte eine Ausbildung weder für Bestandeinsatzkräfte noch für neue Einsatzkräfte durchgeführt werden.

Nach der Corona-Pandemie wird die Führung der Feuerwehr Althegeenberg die Ausbildung und auch die Personalgewinnung wieder verstärkt in Angriff nehmen.

—

—